


Offertanfrage-Formular - Change-Over Kälte

Datum:

Firma	<input type="text"/>	Name	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Objekt	<input type="text"/>	Anwendung	<input type="text"/>

Luftseite	DV Sommer	KON Winter	Kältemittelseite	DV Sommer	KON Winter
Luftmenge m ³ /h	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kältemittel	<input type="text"/>	
Luft Eintritt °C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Verdampfung °C	<input type="text"/>	
Luft Eintrittsfeuchte %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Überhitzung °C	<input type="text"/>	
Luft Austritt °C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kondensation °C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
oder Leistung kW	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Unterkühlung °C		<input type="text"/>
			Heissgas °C		<input type="text"/>

Wärmetauschermasse, bitte eintragen:

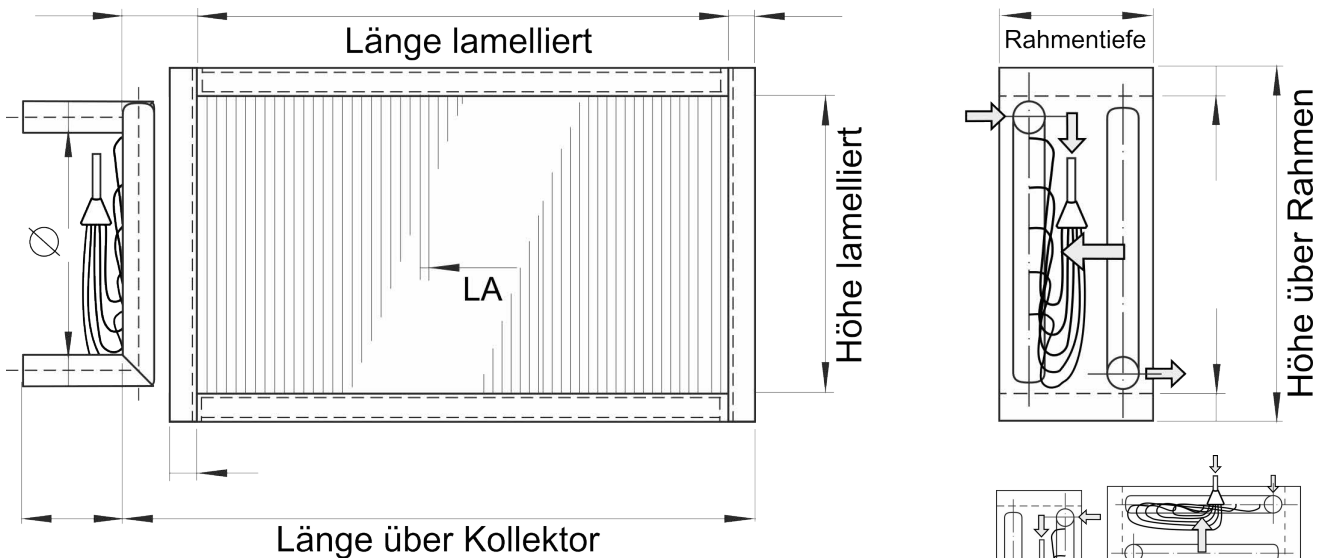

Remarques:

Ausführung:

Rohre
 Lamellen
 Rahmen