


Offertanfrage-Formular - Change-Over Kälte

Datum:

| | | | |
|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| Firma | <input type="text"/> | Name | <input type="text"/> |
| Adresse | <input type="text"/> | E-Mail | <input type="text"/> |
| Objekt | <input type="text"/> | Anwendung | <input type="text"/> |

| Luftseite | DV Sommer | KON Winter | Kältemittelseite | DV Sommer | KON Winter |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Luftmenge m ³ /h | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Kältemittel | <input type="text"/> | |
| Luft Eintritt °C | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Verdampfung °C | <input type="text"/> | |
| Luft Eintrittsfeuchte % | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Überhitzung °C | <input type="text"/> | |
| Luft Austritt °C | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Kondensation °C | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| oder Leistung kW | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Unterkühlung °C | | <input type="text"/> |
| | | | Heissgas °C | | <input type="text"/> |

Wärmetauschermasse, bitte eintragen:

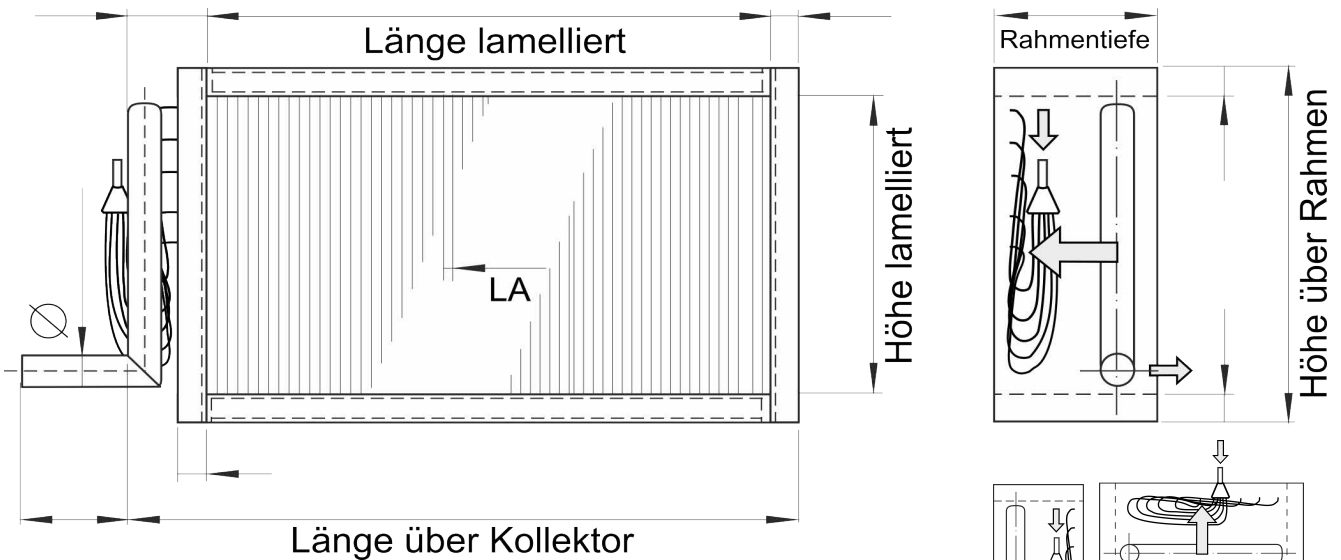

Remarques:

Ausführung:

Rohre
 Lamellen
 Rahmen